
Nr studni	Rzędna terenu	Rzędna dna studzienki	Wkładka "in situ" (mm)	Rzędna "in situ"	rodzaj "in situ"	H (mm)	Typ wpustu	Uwagi
D4	270,55	268,65	160	268,75	odpływ	1900	Pokrywa żeliwna A15	Studzienka nie posiada kinety, zakończona jest dennicą, dlatego wszystkie włączenia przewodów wykonane są przy użyciu wkładek "in situ".
			110	268,95	wlot drenu			
			110	268,95	wlot drenu			
D5	270,49	268,85	160	268,95	odpływ	1640	Pokrywa żeliwna A15	
			110	269,10	wlot drenu			
			110	269,10	wlot drenu			

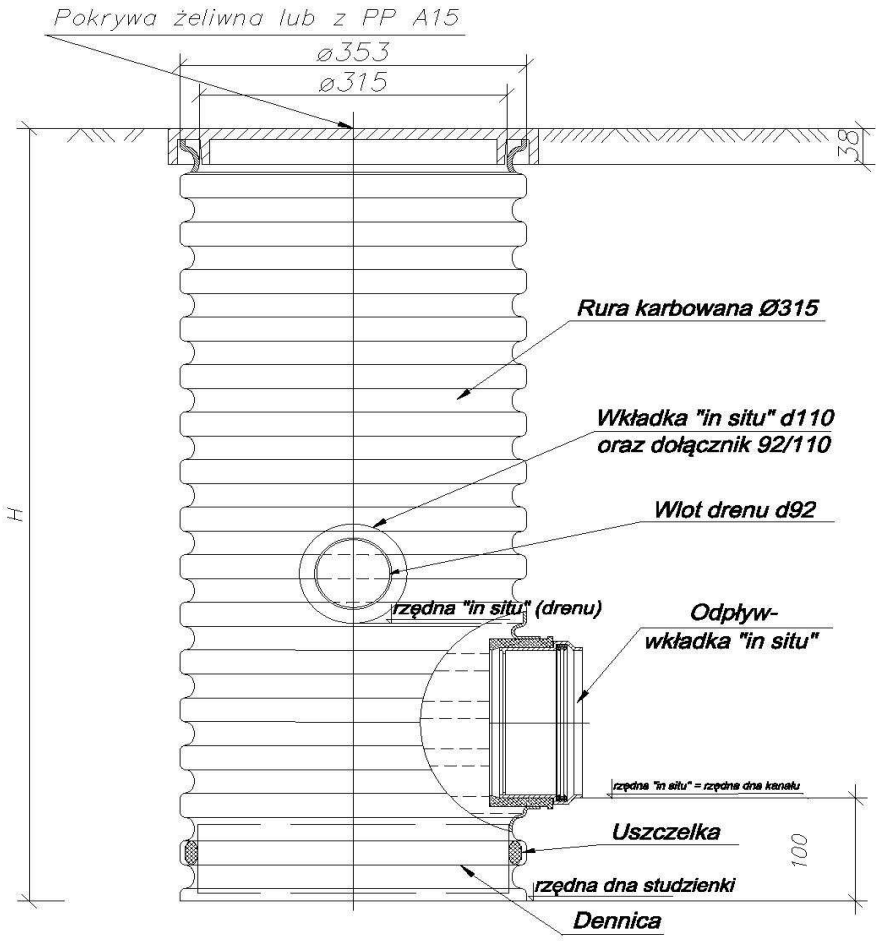

D4, D5

Studzienka inspekcyjna ø315
z pokrywą żeliwną klasy A15

MIASTOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O. CIESZYN, ul. 3 MAJA 16 TEL. (0-33) 8521-666 TEL. (0-33) 8521-358 CIESZYN

Branża: Uzbrojenie		Cn 442
Faza: Projekt budowlano-wyk.		
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Biblioteki Publicznej Pogwizdów ul. Katowicka 5		
Treść rysunku: Studzienki inspekcyjne Ø 315		
Autor projektu: mgr inż. I. Swarowska Nr uprawnień: 380/79/Kt		
Opracował: mgr inż. K. Sikora		
Sprawdzał: Nr uprawnień:		
Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin		
Data wykonania: 06. 2013	Skala: -	Rys. nr: 8
Licencja # 1243352		